

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: KVE3

Zeitskala	Zubaurichtung	Zubauende	Zins	Inflation	Referenz
40 Jahre	Stranganfang	75%	5%	1,5 %	Abbildung ??
40 Jahre	Strangende	75%	5%	1,5 %	Abbildung ??
40 Jahre	Stranganfang	100%	5%	1,5 %	Abbildung ??
40 Jahre	Strangende	100%	5%	1,5 %	Abbildung ??
60 Jahre	Stranganfang	100%	5%	1,5 %	Abbildung ??
60 Jahre	Strangende	100%	5%	1,5 %	Abbildung ??

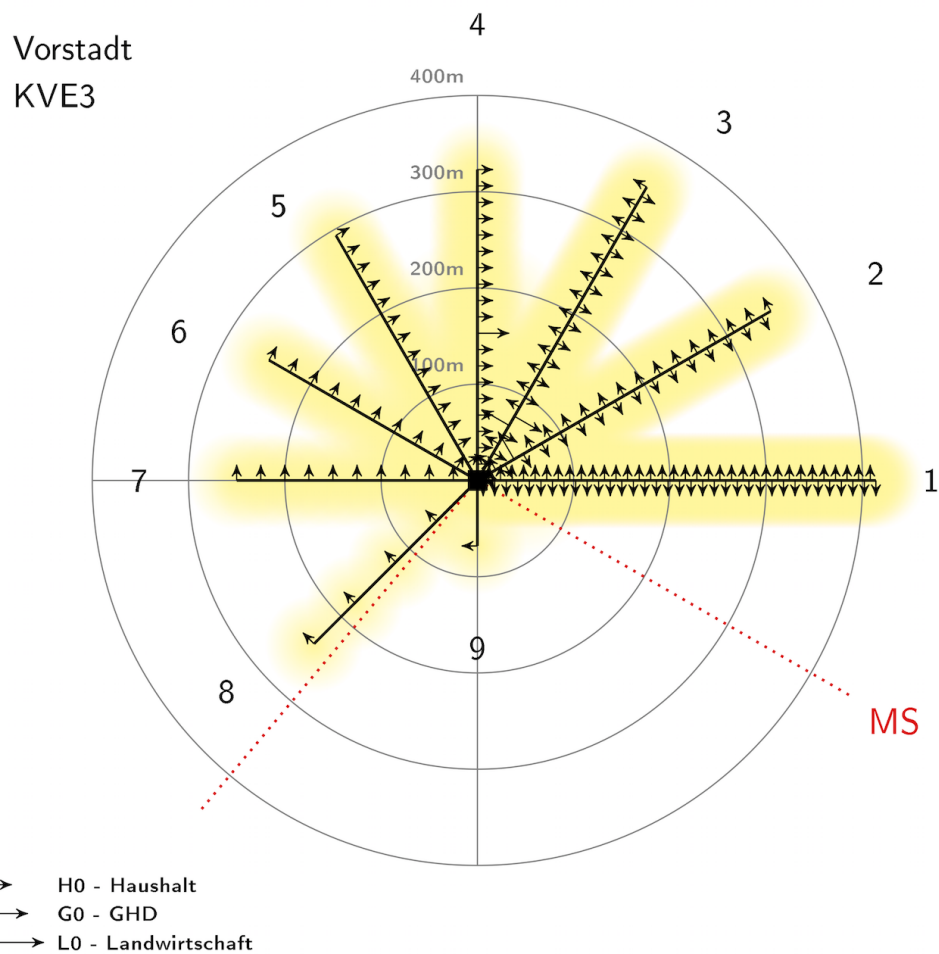


Abbildung 1: Zubau über 40 Jahre auf $DDG_{norm} = 75\%$, Stranganfang, $i = 5\%$ | $r = 1,5\%$ (KVE3)

Abbildung 2: Zubau über 40 Jahre auf $DDG_{norm} = 75\%$, Strangende, $i = 5\%$ | $r = 1,5\%$ (KVE3)

Abbildung 3: Zubau über 40 Jahre auf $DDG_{norm} = 100\%$, Stranganfang, $i = 5\%$ | $r = 1,5\%$ (KVE3)

Abbildung 4: Zubau über 40 Jahre auf $DDG_{norm} = 100\%$, Strangende, $i = 5\%$ | $r = 1,5\%$ (KVE3)

Abbildung 5: Zubau über 40 Jahre auf $DDG_{norm} = 100\%$, Stranganfang, $i = 5\%$ | $r = 1,5\%$ (KVE3)

Abbildung 6: Zubau über 40 Jahre auf $DDG_{norm} = 100\%$, Strangende, $i = 5\%$ | $r = 1,5\%$ (KVE3)